


# Fichier:Anneau en silicone pour remont e testiculaire

## Capture d e cran 2022-07-24 a 11.04.24 PM.png

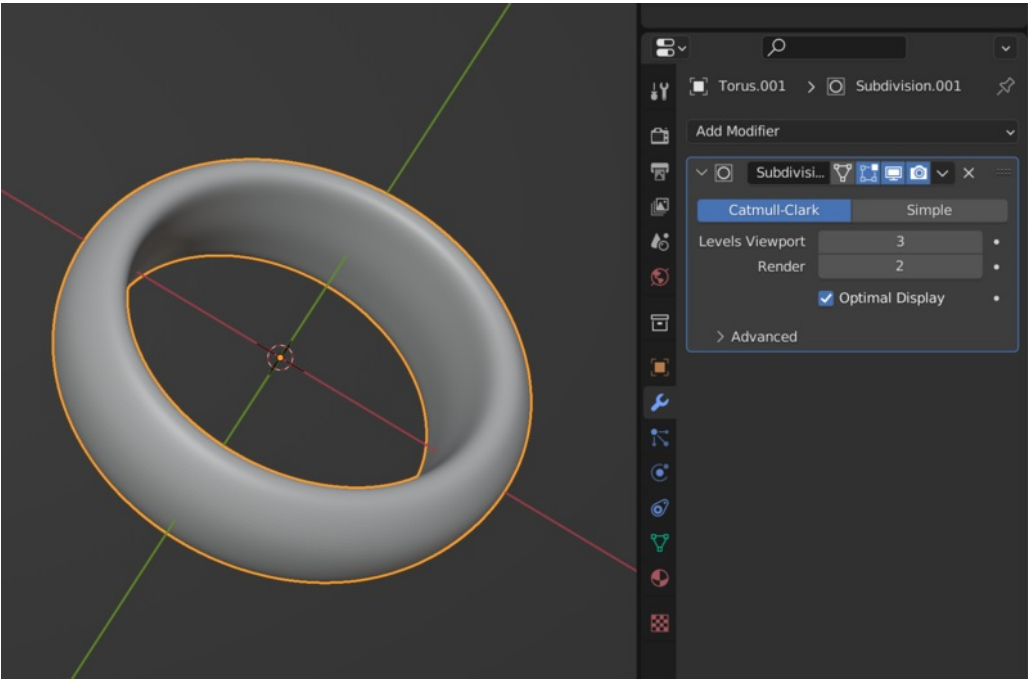

Taille de cet aperçu : 800 × 526 pixels.  
Fichier d'origine (1 640 × 1 078 pixels, taille du fichier : 491 Kio, type MIME : image/png)  
Anneau\_en\_silicone\_pour\_remont\_e\_testiculaire\_Capture\_d\_e\_cran\_2022-07-24\_a\_11.04.24\_PM

### Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

|        | Date et heure           | Vignette                                                                            | Dimensions                 | Utilisateur                          | Commentaire                                                                             |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| actuel | 24 juillet 2022 à 23:25 |  | 1 640 × 1 078<br>(491 Kio) | Samflam (discussion   contributions) | Anneau_en_silicone_pour_remont_e_testiculaire_Capture_d_e_cran_2022-07-24_a_11.04.24_PM |

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

### Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

### Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Résolution horizontale | 56,69 p/cm |
| Résolution verticale   | 56,69 p/cm |